

Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld+Montageplatte

mit 1/3; 2/3 Türtrennung

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : 1/3-Tür mit Doppelschwenkhebel

2/3-Tür mit Einzelschwenkhebel

bestehend aus :

1/3 Seite:

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70mm² sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm


2/3 Seite:

- Anlagenseitiger Anschlussraum 150x250mm
- HLAK 25mm², 4-pol.
- 1xMontageplatte gem. Abmessungen

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem (99.00.5L)
- APZ Feld 300x250mm
- Sockelfüllmaterial SFM 2
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

Zustimmung
Netzbetreiber
einholen

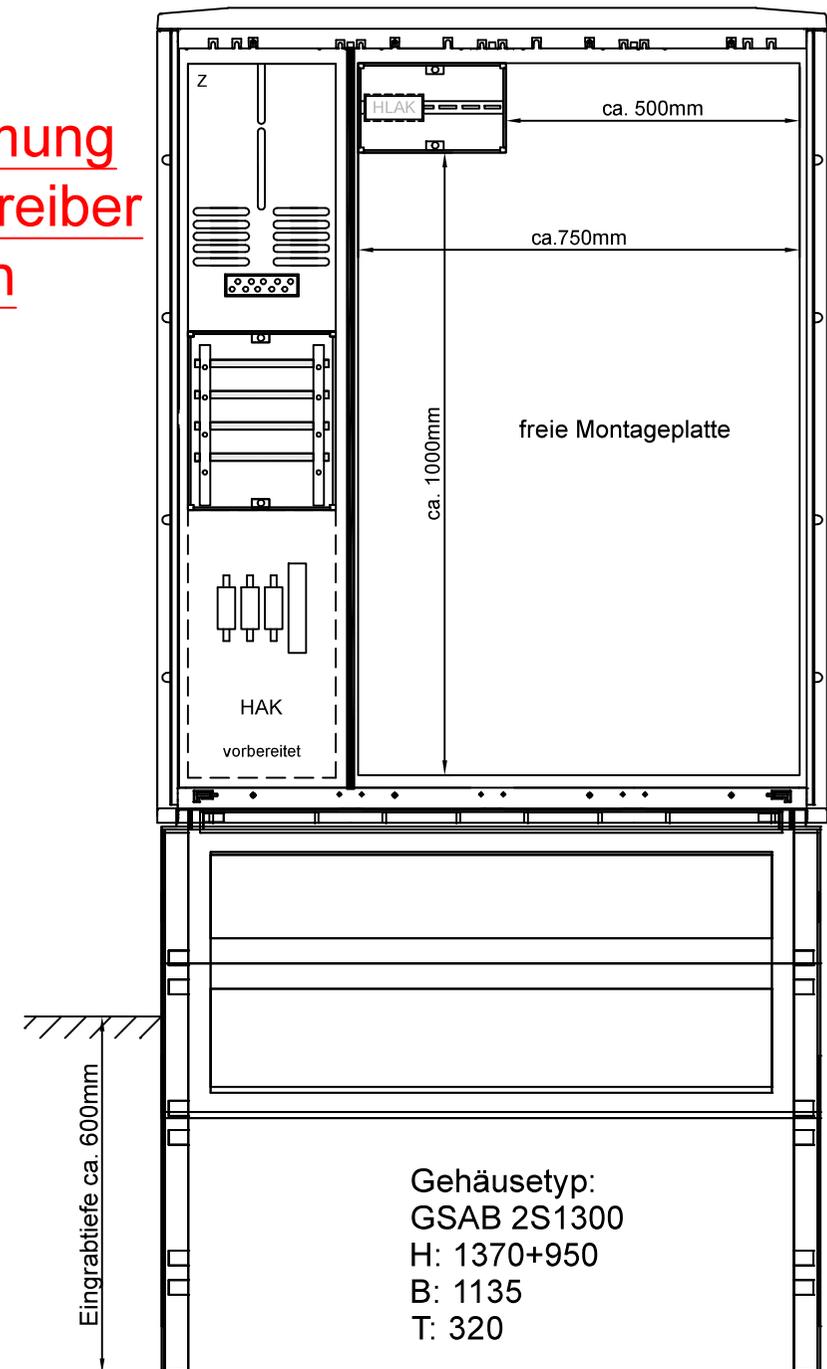

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|----------------------------------|---|---|
| Datum : | 21.10.2023 | Projekt : | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. | Datenblatt Nummer : | Seite : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 08.00.1P11Gr.2 | AB-Nummer : | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 | |

