

# Zähleranschlusssäule, 4 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB E.ON e.dis AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 450x250mm
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 375x250mm
- 4xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 4pol.

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

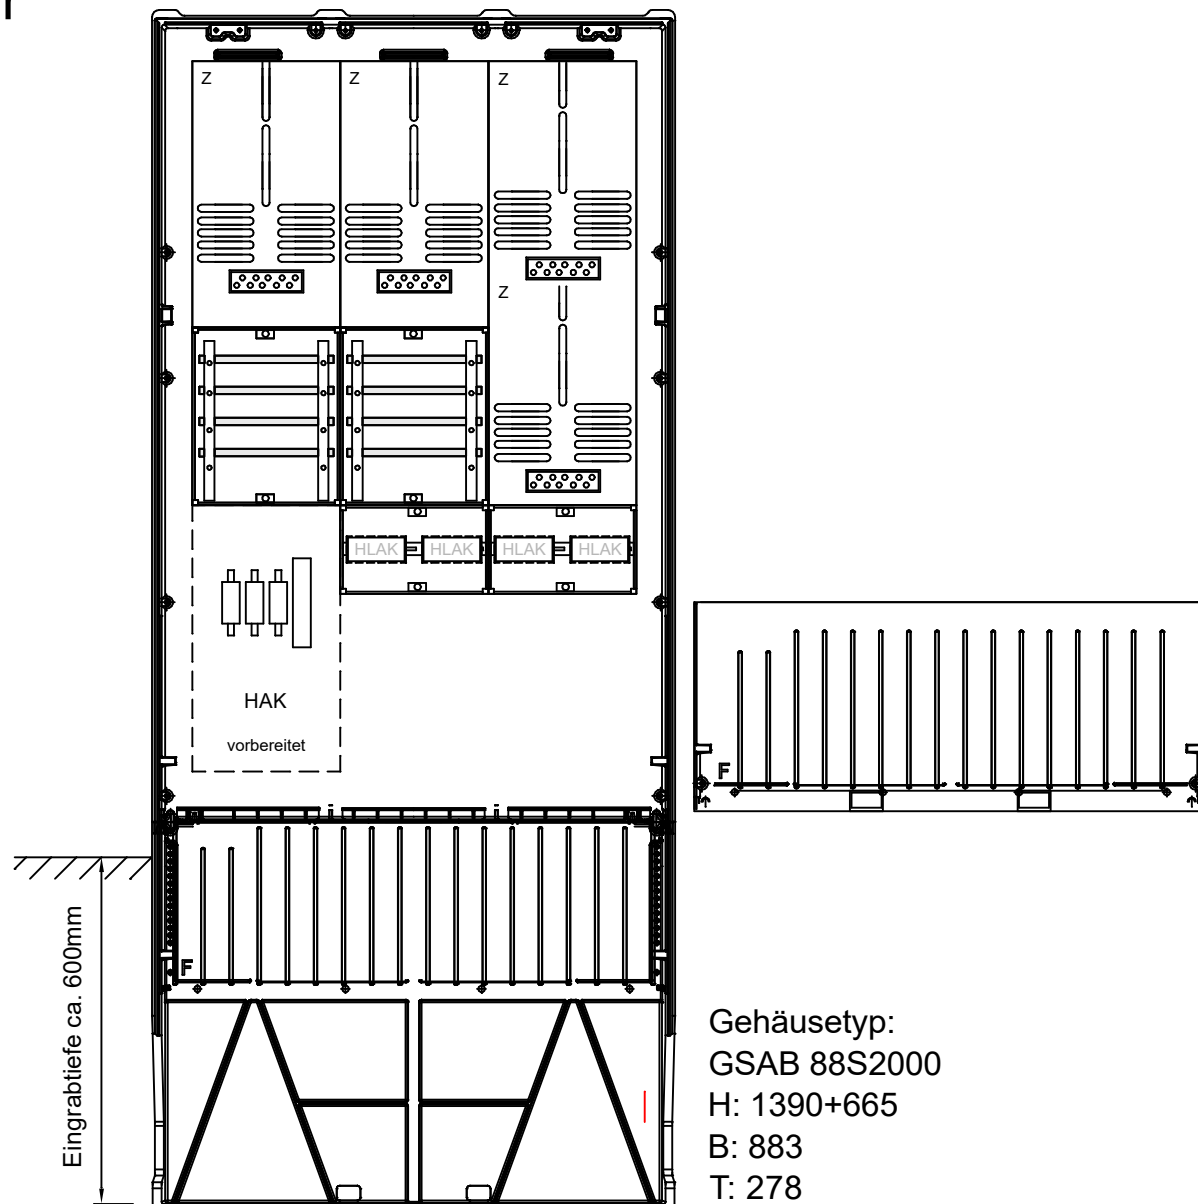

Gehäusotyp:  
GSAB 88S2000  
H: 1390+665  
B: 883  
T: 278

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

|              |            |                |                      |                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Datum :      | 04.07.2023 | Projekt :      | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer :              | 1                                             |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 08.88.1P41           | AB-Nummer :      |        |                                                                                       | Seite :                          |                                               |
|              |            |                |                      |                  |        |                                                                                       | Lindenstraße 23<br>99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0<br>Fax: +49 3636 7614-30 |