

# Meßschrank für WMS

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

## Nach TAR 2021 E.DIS Netz GmbH sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte
- 1xWandler-Zählerschrank mit 3-feldriger Zählerwechselplatte mit Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- Kabelabfangschiene

optional:

Sockelfüllmaterial SFM 2

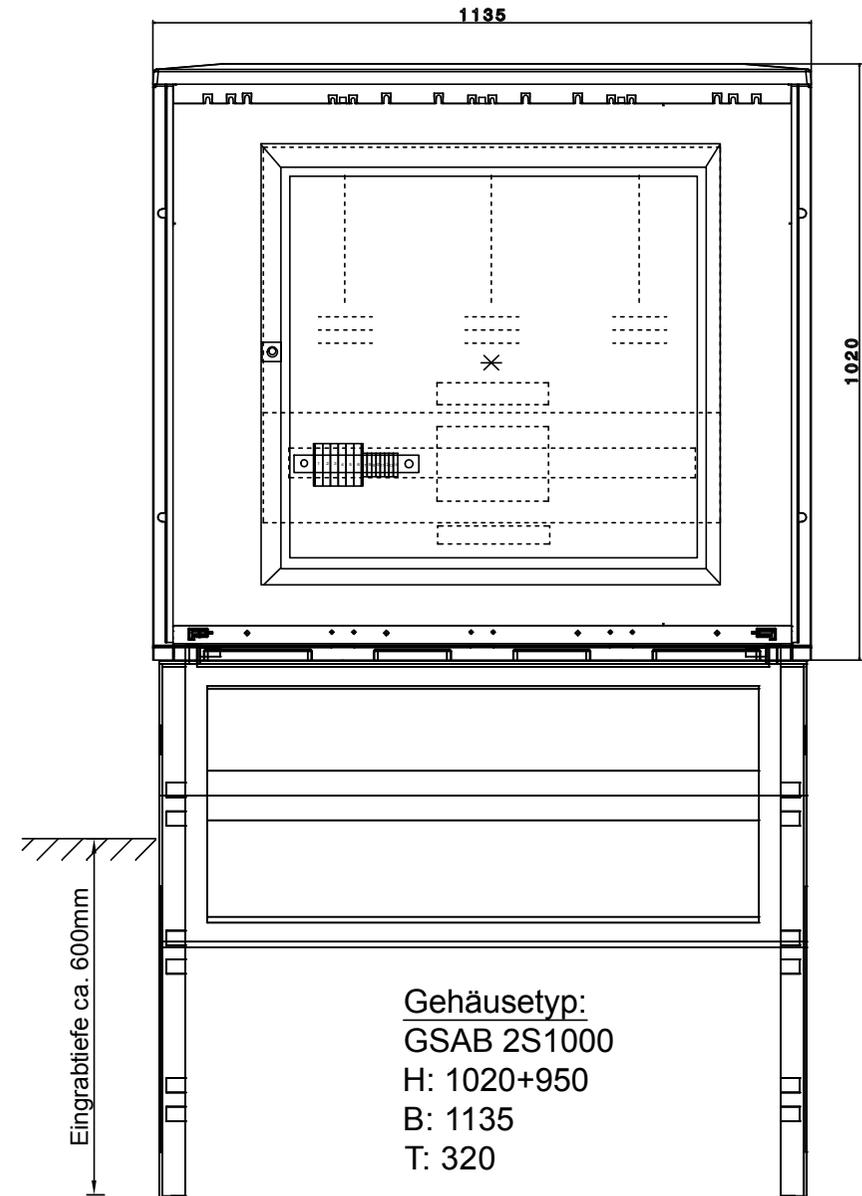

Gehäusotyp:  
 GSAB 2S1000  
 H: 1020+950  
 B: 1135  
 T: 320

				Datum	30.04.2022	Projekt: Wandlermessung Best.-Nr.:08.W400.WMS	Ang.-Nr.:		=		
				Bearb.	H.Vonnoe		Auf.-Nr.:			+	
				Gepr.							
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30	Bl. 1 v. 1 Bl.

