

Zähleranschlusssäule, 2 Zählerfelder + TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB EnergieNetz Mitte GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm,10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A (nAR)
vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (**TNC-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 375x250mm
- TSG-Feld 300x250mm inkl. Sicherung D01 (10A) 25kA
- 2xHLAK 25mm², 4pol.
- LSS als Heizungs-Hauptsch.; Schütz 63A, AC3, 3pol.

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- RJ45-Buchse

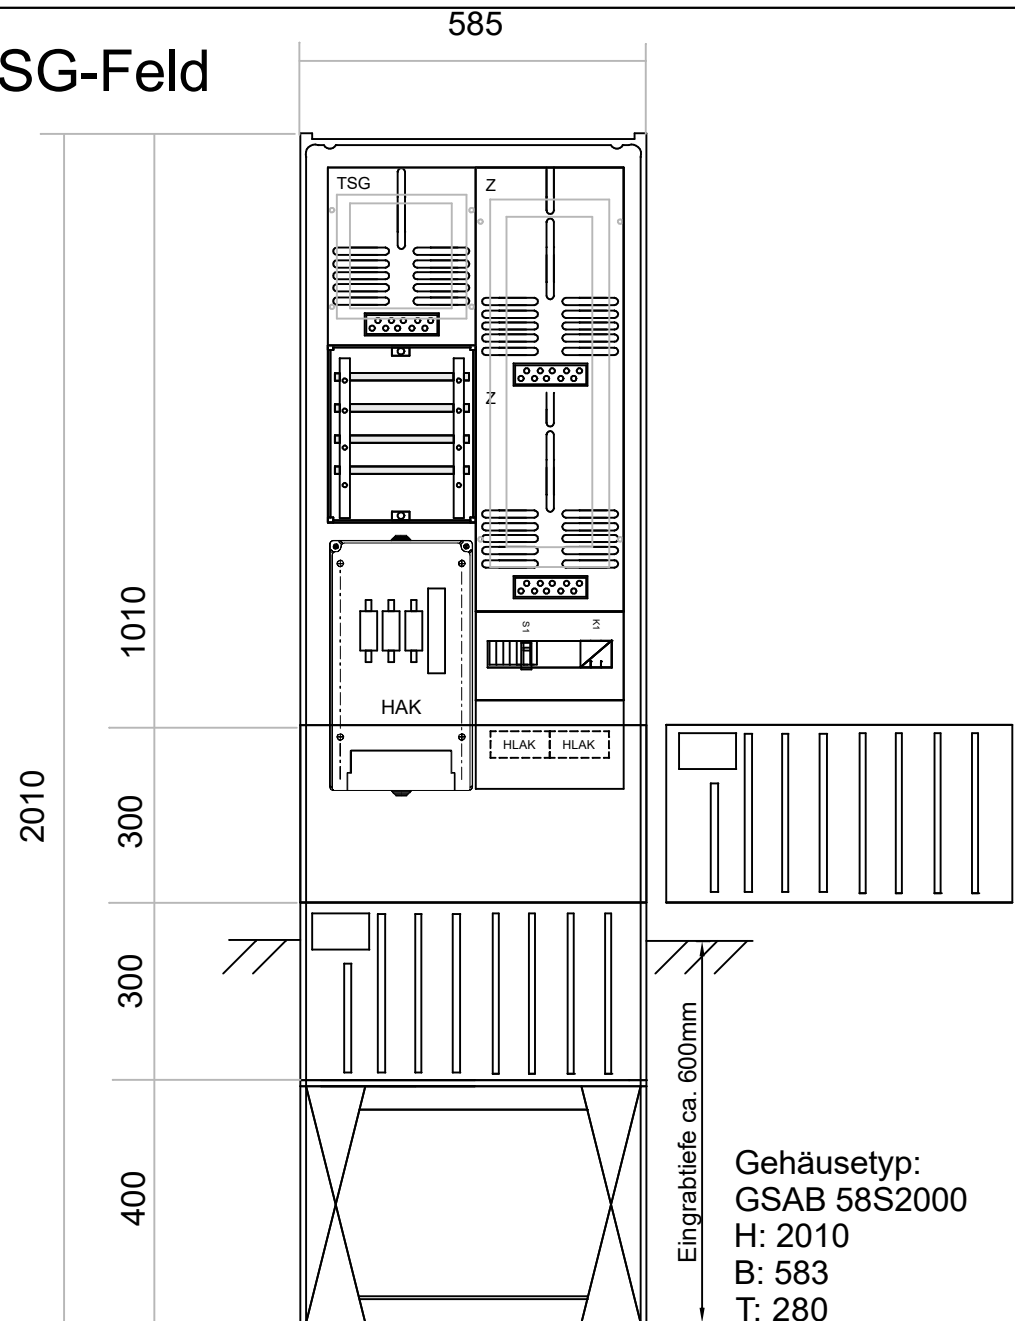

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Gehäusotyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 583
T: 280

Datum :	04.07.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	12.00.1P2H	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30