

Meß-/Wandlerschrank 630A

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB EnergieNetz Mitte GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 630A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 250x50x10
- D01-Sicherungsblock 3-polig
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang Kunde
(V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm
- Zählerwechselschrank für Zählerwechselplatte 400x700mm
(inkl. Zählerwechseltafel eingebaut)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung NB

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Sockelfüllmaterial SFM 2

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !**

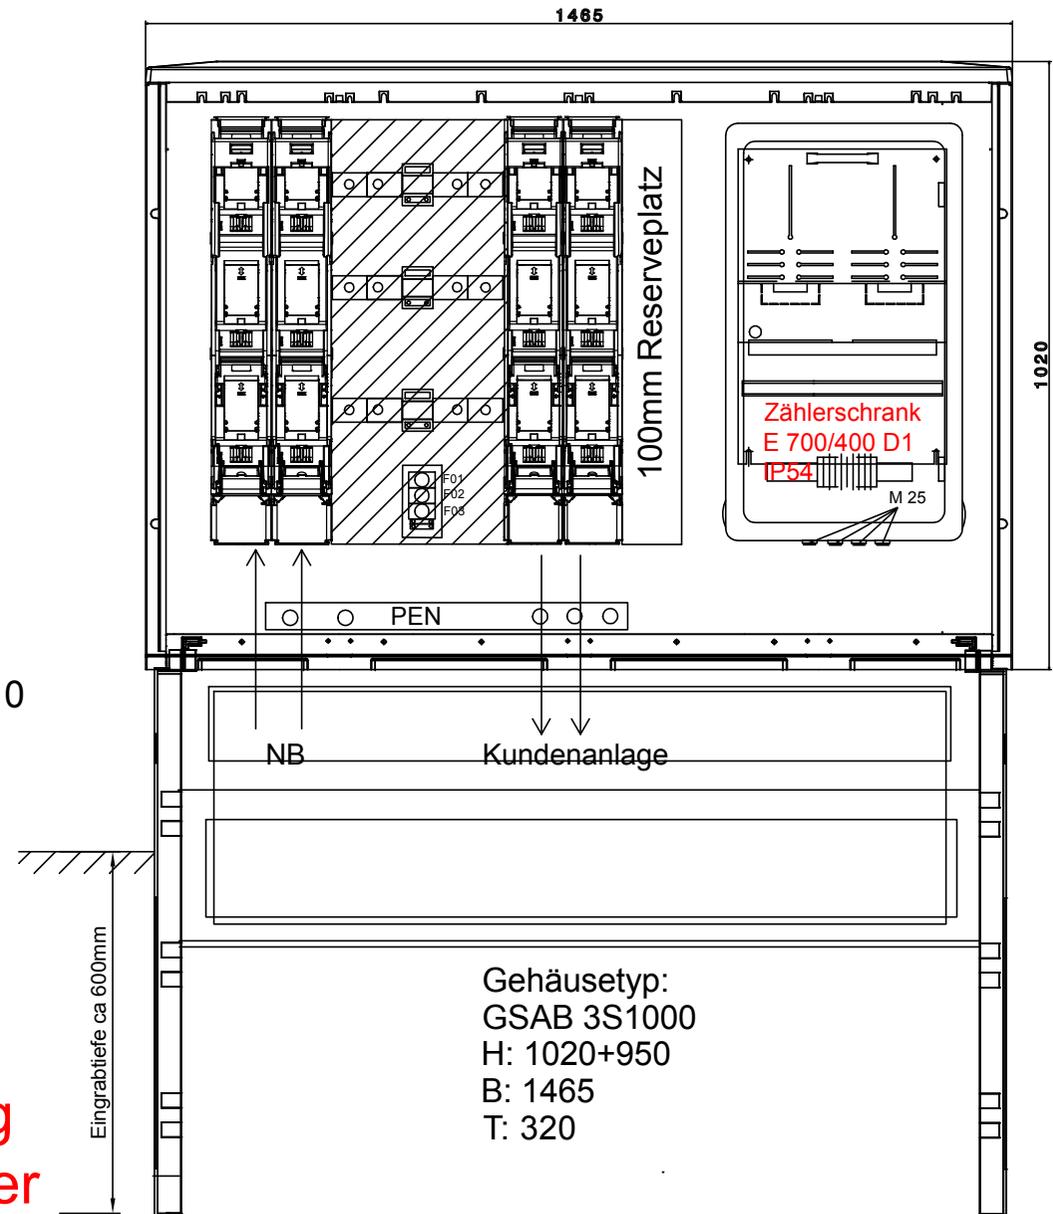

Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

Datum :	19.02.2019	Projekt :	Wandlermessung 630A	Angebotsnummer :	21800...	Datenblatt Nummer : Seite :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	12.W630.001	AB-Nummer :			
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30	