

# Zähleranschlußsäule, 1 EHZ-Zähler+APZ

nach DIN 43870 mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE V 0603-5)

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Stromnetz Berlin GmbH

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)


## bestehend aus :

- Hausanschlußkasten 3xNH00, 100A , bis 70 mm<sup>2</sup>
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A vorbereitet für SH-Schalter
- 4-Leiter Verdrahtung 10mm<sup>2</sup>
- Platz für Steuersicherung ( Spannungsversorgung für Kommunikationseinrichtung)
- plombierbares Verteilerfeld 1x12TE für Zusatzanwendungen mit berührungssicherer RJ 10 Buchse
- BKE-I Zählerplatz mit optischer Datenschnittstelle
- APZ Feld 300x250mm inkl. Spannungsversorgung
- HLAKL 25mm<sup>2</sup>,4pol. fingersicher
- **Datenkabel zum Endpunkt des Telefonnetzes bauseits**

## optional:

- Einbau von selektiven Hauptleitungsschutzschaltern entsprechend der benötigten Leistung
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- IP54 Zählerabdeckhaube

**Zustimmung  
Netzbetreiber  
einholen**

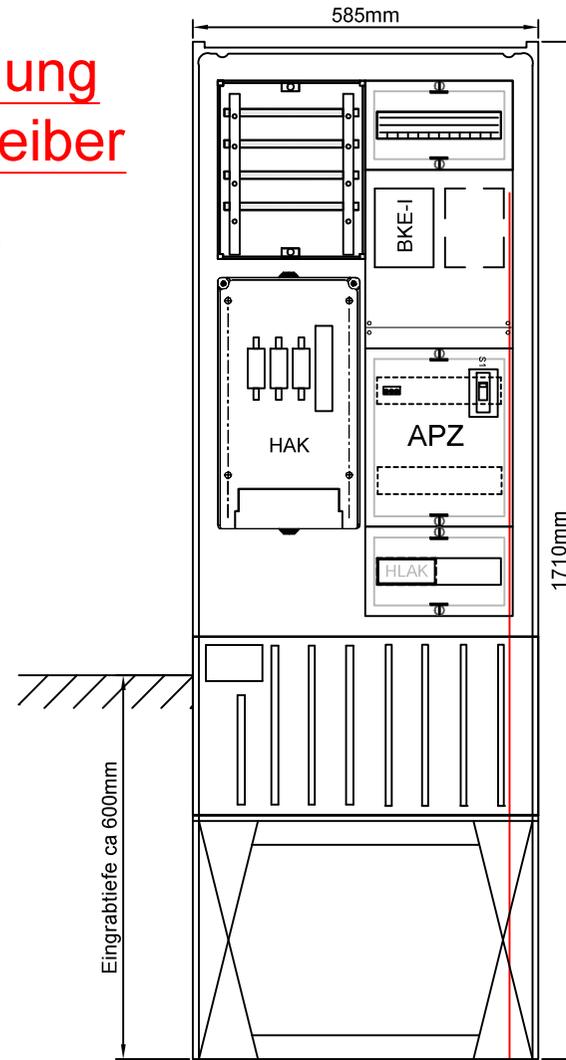

Gehäusotyp:  
GSAB 58S1700  
H: 1710  
B: 585  
T: 280

Hinweis: Für Anlagen mit Freigabesteuerung (z.B. Wärmepumpen ) wird die Schaltuhr im Raum für Zusatzeinrichtungen eingebaut. Erläuterungen zu den TAB NS Nord 5.1 2012

Datum :	30.01.2024	Projekt :	Zähleranschlußsäule 1 Zählerfeld	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	07.00.1P11bez-APZ	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30