

Meß-/Wandlerschrank 400A

geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Mainova Service Dienste GmbH sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)


bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1x100mm Reserveplatz Zugang NB
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- D01/6A-Sicherungsblock 4-polig
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Trennstelle Abgang Kunde)
(V-Klemme 10-240m², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN 43870 450mm
- Verteilerfeld für Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- RJ45-Buchse
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Trenneinrichtungen 4-polig
- Sockelfüllmaterial SFM 1

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !**

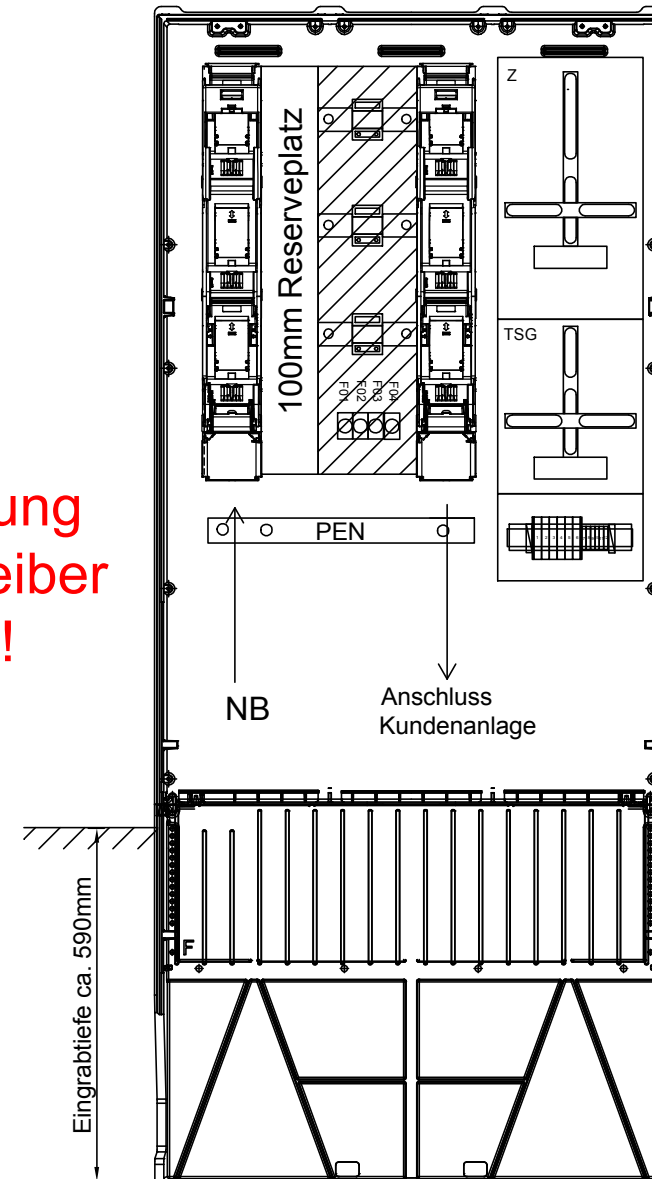

Gehäusotyp:

GSAB 88S2000

H : 1390 + 665

B : 884

T : 272

				Datum	01.02.2022	Projekt:Wandlermessung Best-Nr:49.W400.88S		Ang.-Nr.:			Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 Bl. 1 v. 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30 1 Bl.	
				Bearb.	H.Vonnoe			Auf.-Nr.:				
				Gepr.								
Zust.	Anderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.				