

# Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld + Steckdosenverteiler

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenhalbzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00,100A bis 70mm<sup>2</sup>
- 5-Leiter Sammelschienensystem vorbereitet zum Einbau von SH-Schalter
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 1xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 5-pol.
- 1xFI63/4/0,03+1xC32/3+1xCEE32+1xC16/3+1xCEE16
- 1xFI40/4/0,03+6xB16/1+3xSchuko+3xCE16 (230V)
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan, dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Kabelabfangschiene

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung

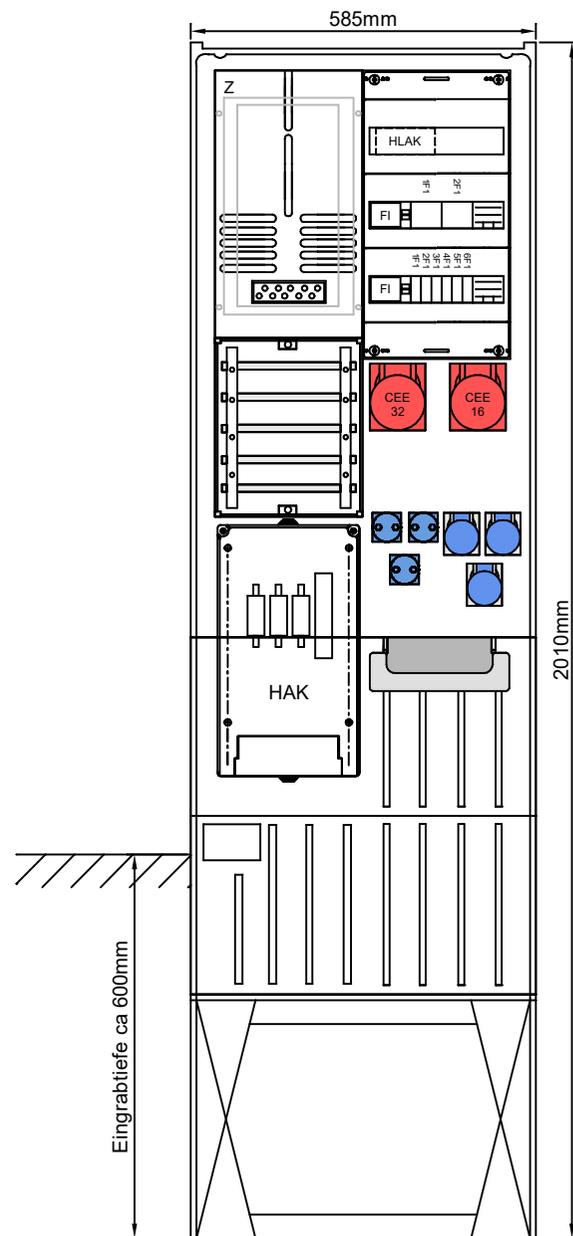

Gehäusotyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 585  
T: 280

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

|              |            |                |                      |                  |        |   |                                  |   |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum :      | 12.07.2023 | Projekt :      | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer :              | 1   |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 01.1P11FP32163S3C    | AB-Nummer :      |        |   | Lindenstraße 23<br>99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0<br>Fax: +49 3636 7614-30 |