

Mess-/Wandlerschrank 400A inkl. Direktmessung

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplatz nach DIN VDE 0603

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Mitteleuropa oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54 mit Bedienfenster

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester


Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel (1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xNH00 LSL als ungez. Abgang zur Direktmessung
- 1xDirektmessung 63A mit DIN Zählerfeld 450mm+Abg. 4x25mm²
- 1xNH2 Kuppelleiste zum freischalten der Wandler
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2 Sicherungslastschaltleiste Abgang
(V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandler-Zählerfeld nach DIN VDE 0603-2-1 450mm mit AAR
- 1xWandler-Zusatzraum mit
 - Wandlerprüf- und Trennklemmen nach Vorgabe NB
 - Sicherungselement D01/10A 3-polig
 - Steuersicherung F6 D01/10A
 - Thermostat SH45 und Sicherung D01/10A
- 1xSteuergeräte-Feld nach DIN VDE 0603-2-1- 450mm mit AAR
- Raum für APZ mit Hutschiene und Buchsenstecker
- Schaltschrankheizung
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional: - Sockelfüllmaterial SFM 2

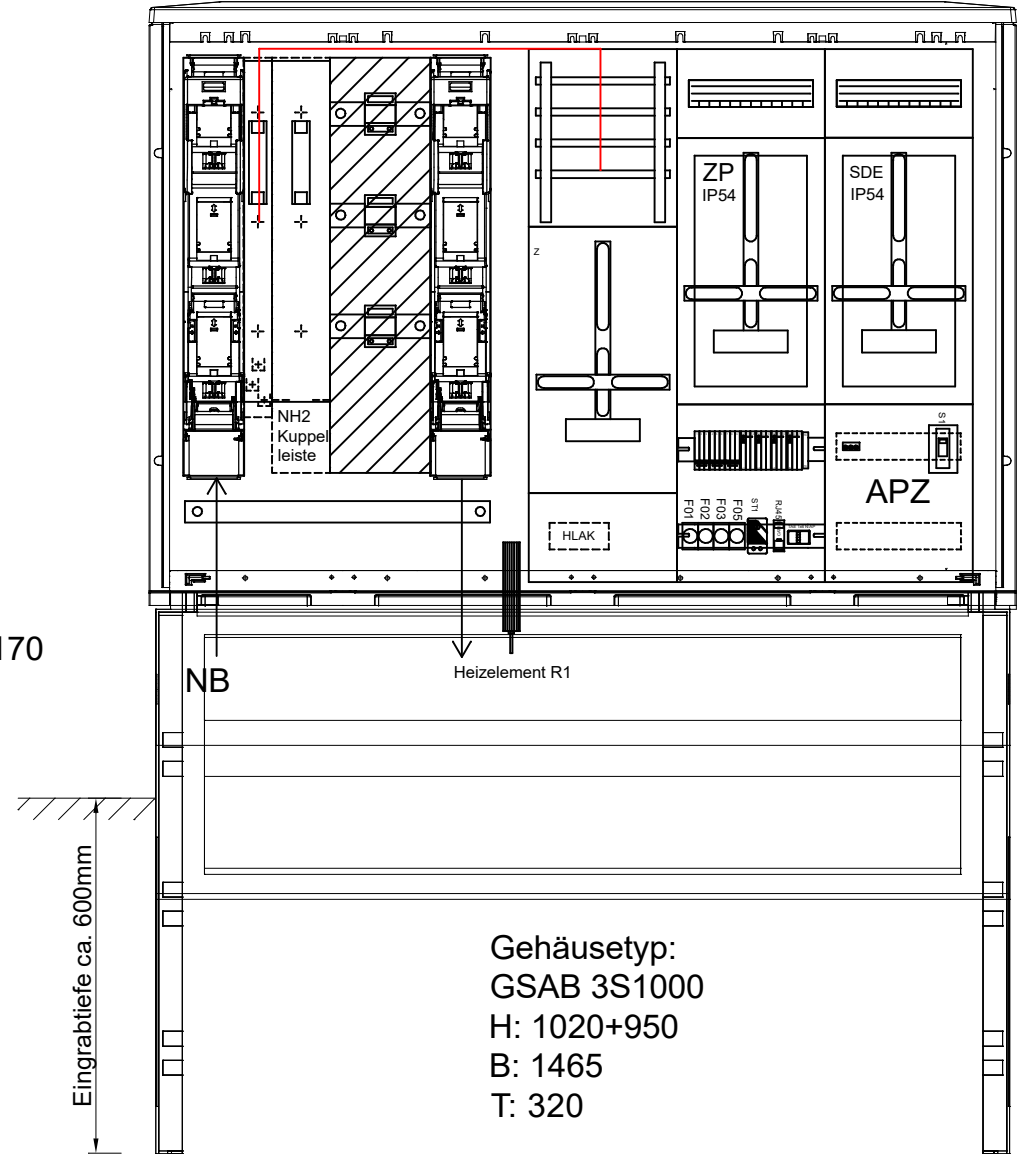

Gehäusotyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Datum :	05.03.2024	Projekt :	Wandlermessung 400A	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :		1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	03.W400.001+Dir.mess	AB-Nummer :			Seite :		
							Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		