

Meß-/Wandlerschrank bis 250A

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB Netze BW GmbH oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Doppelschwenkhebel (Kundenzyl. eingeb.)

bestehend aus :

- 1xNH2 Trenner 3pol netzseitige Trennstelle
(V-Klemmen 16-240mm² SE/RE/RM , 3pol. schaltbar)
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A 30x10mm (mit Brücke)
- 2xWandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x5x170
- 2xNH2 Trenner 3pol anlagenseitige Trennstelle
- 2xKundenlastschalter 250A/25kA 3pol laienbedienbar
(V-Klemmen 16-240mm² SE/RE/RM , 3pol. schaltbar)
- 2xWandler-Zählerfeld 375mm nach DIN 0603, Teil 1, 9.1.2.1 mit Dreipunkt
- 2xTSG/kommunikationsfeld (Modem)
375mm nach DIN 0603, Teil 1, 9.1.2.1 mit Dreipunkt
- Verteilerfeld plombierbar mit Wandlerprüf- und
Trennklemmen nach Vorgabe NB 208-002/474-004 (94863)
- Spannungspfadleitung 1,5mm² schwarz
NSGAFÖU L1, L2, L3 gekennzeichnet
- Stromsekundärleitung H07V-K 2,5mm²
mit flachen isolierten Gabelkabelschuhen 5mm
- Spannungspfadsicherung drei einpolige Leitungsschutz-Schalter B10/25kA
- Anlagenseitiger Anschlussraum (aAR) 150mm
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100 Teil 442 u. 534 nur auf Anforderung

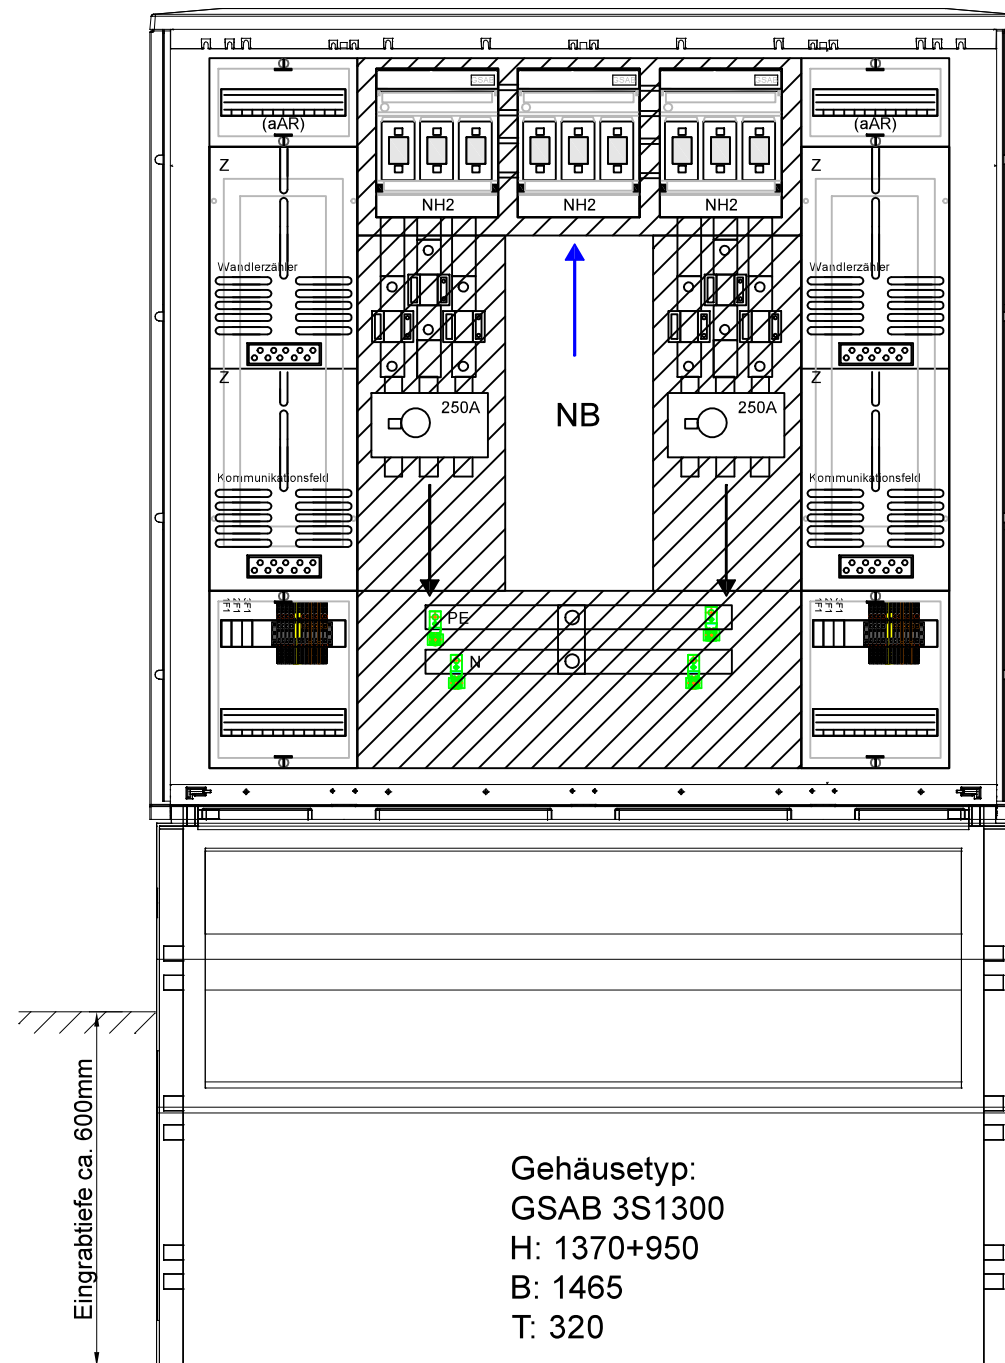

Gehäusotyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

Datum :	21.12.2023	Projekt :	Wandlermessung 250A Doppelwandler	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	25.W250.doppel	AB-Nummer :		Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30	

