

# Zähleranschlusssäule, 2 Zählerfeld + TSG-Feld

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplatz nach DIN VDE 0603  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Nach TAB Schleswig-Holstein Netz AG oder TAB-gleiche  
Schutzart Gehäuse : IP 44  
Schutzart der Zählerplätze : IP 54  
Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet  
(1x Kundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 100A
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TNC-Netz) mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 2xZählerfeld für Dreipunktbefestigung 375x250mm
- TSG-Feld 300x250mm inkl. Sicherung D01 (10A)
- 2xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 4pol.

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

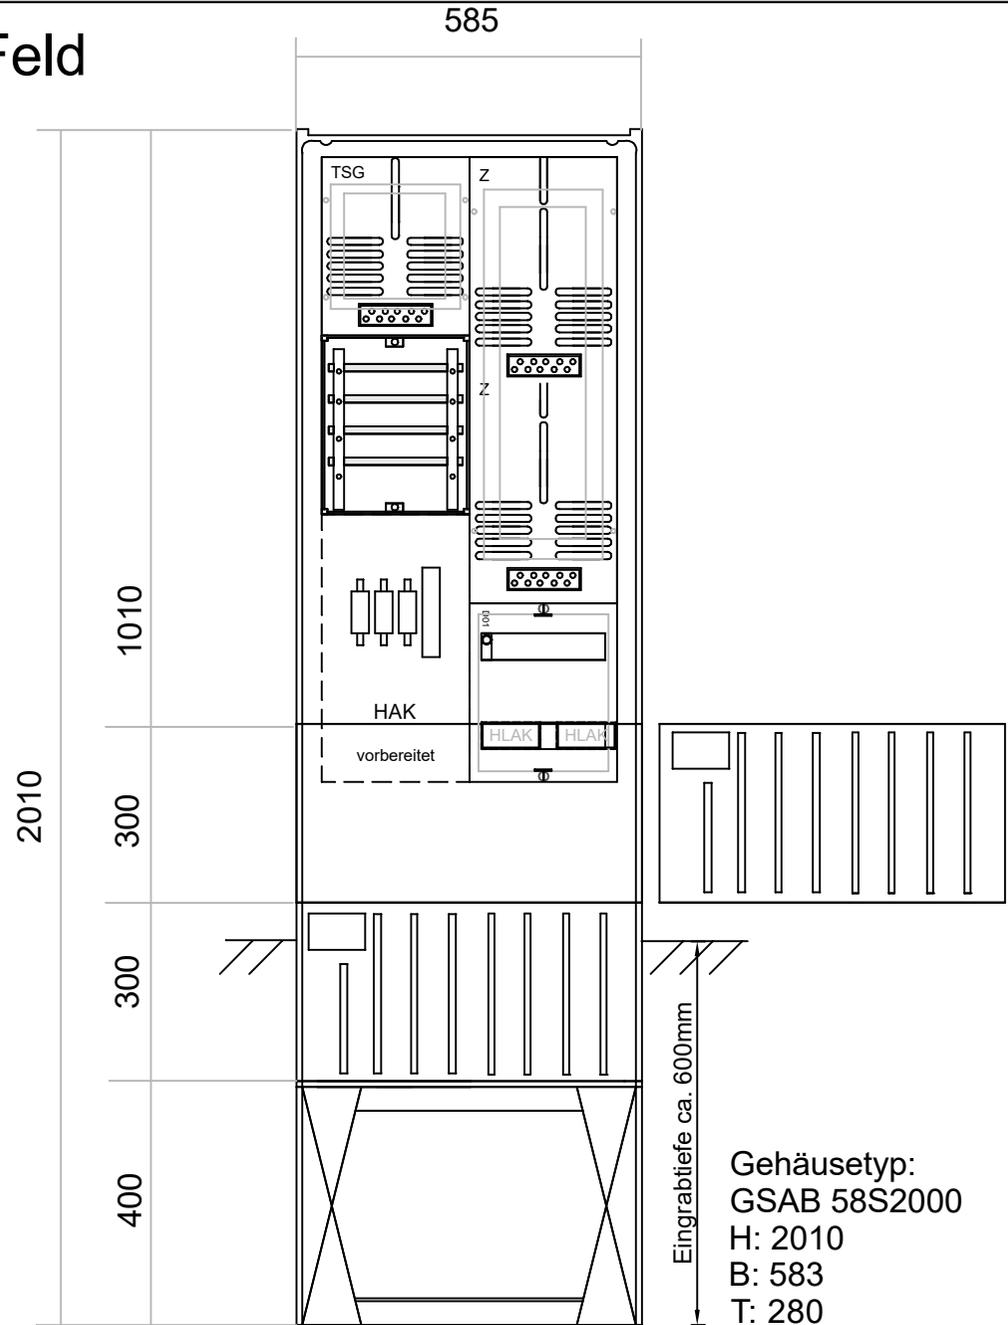

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

|              |            |                |                      |                  |        |   |                                  |   |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| Datum :      | 05.07.2023 | Projekt :      | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 2230.. |  | Datenblatt Nummer :              | 1   |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 42.00.1P2            | AB-Nummer :      |        |   | Seite :                          | 1   |
|              |            |                |                      |                  |        |   | Lindenstraße 23<br>99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0<br>Fax: +49 3636 7614-30 |