

# Zähleranschlusssäule, 3 Zählerfelder mit BKE-I

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplatz nach DIN VDE 0603  
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Nach TAB Schleswig-Holstein Netz AG oder TAB-gleiche  
Schutzart Gehäuse : IP 44  
Schutzart der Zählerplätze : IP 54 vorbereitet  
Schutzklasse II ( doppelte oder verstärkte Schutzisolierung )  
Material : glasfaserverstärktes Polyester  
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035  
Schließung : Doppelschwenkhebel vorbereitet  
(1x Kundenzylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten 3xNH00 (10-70sm, 10re-95se) 150A
- 4-Leiter Sammelschienenensystem 250A (nAR) vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 4-Leiter-Verdrahtung (TNC-Netz) mit H07V-K 10mm<sup>2</sup>
- 2xZählerfeld mit 3xBKE-I 450x250mm
- 3xHLAK 25mm<sup>2</sup>, 4pol.

## optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

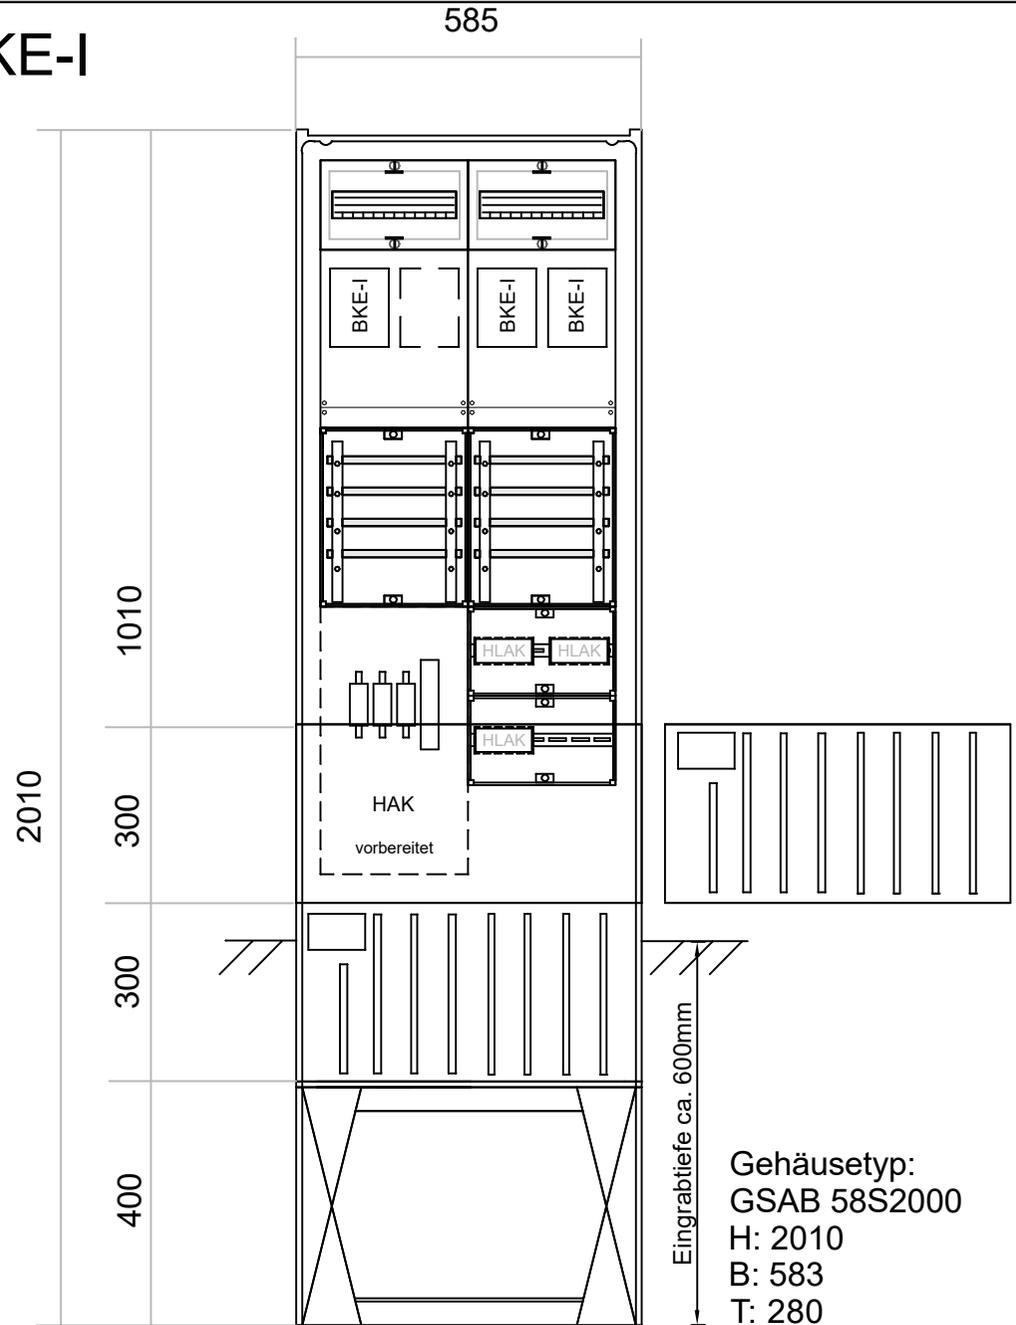

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

Gehäusetyp:  
GSAB 58S2000  
H: 2010  
B: 583  
T: 280

Datum :	05.07.2023	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	42.00.1P31ez	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30