

Wandlermessung bis 400A (>135kW)

konform zu VDE-AR-N 4110:2018-11

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

NB - Teil nach TAB LEW oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel
(1xKundenzylinder eingebaut)


Zustimmung
Netzbetreiber
einholen !!!

bestehend aus :

- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xReserveplatz 100mm im Zugangsbereich
- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- Wandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A 30x10x170
- 1xNH3 Sicherungslastschaltleiste PV Abgang
- 1xLasttrennschalter Tmax 400A 3polig als Kuppelschalter inkl. Antrieb
- Abgangsklemmen V-Klemmen bis 300mm²
- Verteilefeld mit Netzschutzrelais nach AR 4110:2018-11 inkl. Vorsicherung 25kA und Puffermodul mit Netzteil
- Zählerwechselshrank (Meßschrank) mit Zählerwechselplatte 2-teilig verdrahtet
- 1xTSG-Feld mit Trenn-/Prüfklemmen für Rundsteuerempfänger (LSM 0-30-60%) (Steuerkabel zu WR bauseits)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- APZ-Feld
- Sockelfüllmaterial SFM 3

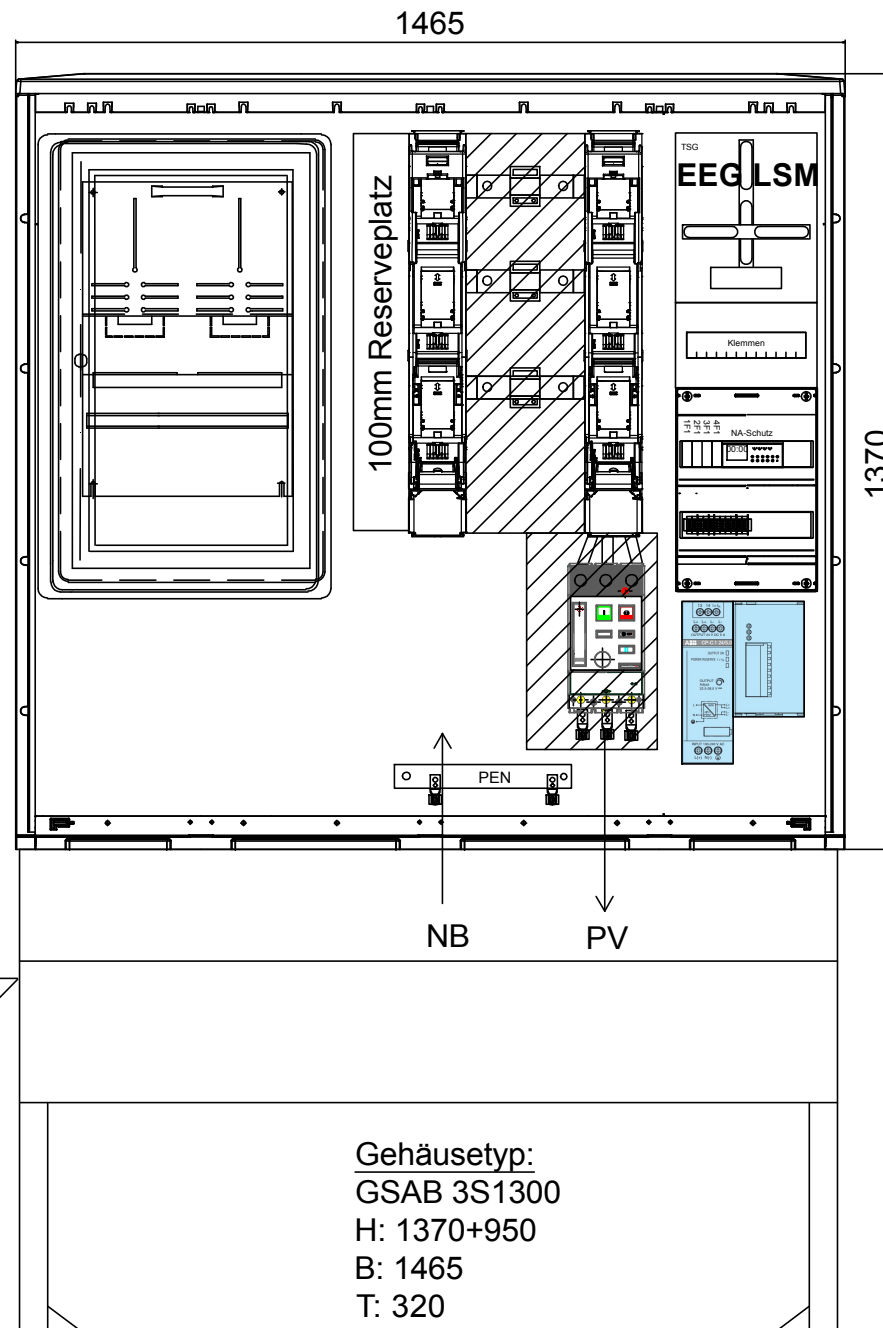

Datum :	20.06.2022	Projekt :	Wandlermessung 400A für Einspeiseanlage	Angebotsnummer :	2220..	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	33.W400.AR-01	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		