

Wandlermessung 250A

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Stadtwerke München

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zähler-/SDE-TRE Plätze : IP 54 mit Klappfenster

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester,
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : 1/3 Teil Kunde - 2/3 Teil NB

Schließung siehe Beschreibung



bestehend aus :

- 5-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm
- 3xStehbolzen M12 (Einspeisung)
- Wandlerbausatz - Wandlerlaschen mit Lochabstand 130mm
- Kundenschalter 400A (Abgang)
- Spannungspfadsicherung B10/25kA / Abgriff nach Wandlern
- 2xN Abgriff für Messung über Sammelschienenklemmen
- Prüfklemme nach TAB 2019 Anlage 5 (Wago)
- Spannung-und Strompfad 2,5mm² kurzschlußfest
- Ringkabelschuhe für Wandleranschlüsse
- Verbindungskabel Wandler/Schalter 70qmm kurzschlußfest
- Abgang Kundenlastschalter Direktanschlussklemmen 10-240mm²
- Kabelabfangschiene
- Bodenplatte - Gehäuse unten geschlossen
- APZ-Feld plombierbar mit Steuersicherung B6/25kA
alle Leerrohre in Anschlußkästen eingeführt
- Sockelfüllmaterial SFM 1

**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen**

Detailzeichnung

Wandlerfeld:

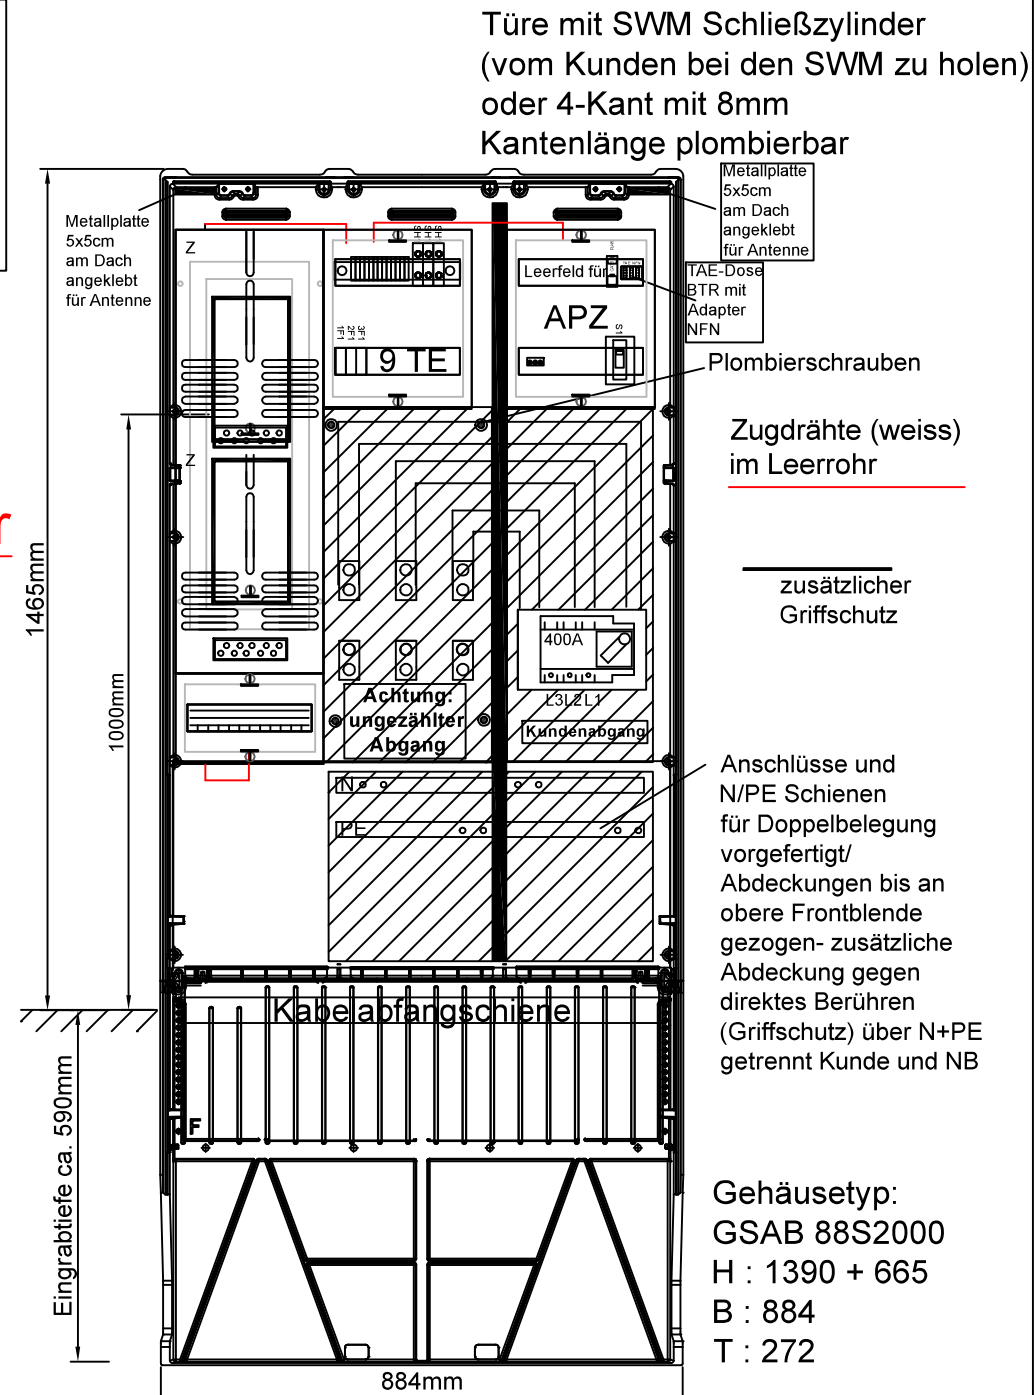

Datum :	12.01.2024	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	224....		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.W250.SWM	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		