

Meßschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschließung (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Vorrichtung zur Aufnahme der Isoliermontageplatte 750x750mm
- Schaltschrankheizung incl. Thermostat, Sicherung und Verdrahtung

optional:

- Sockelfüllmaterial

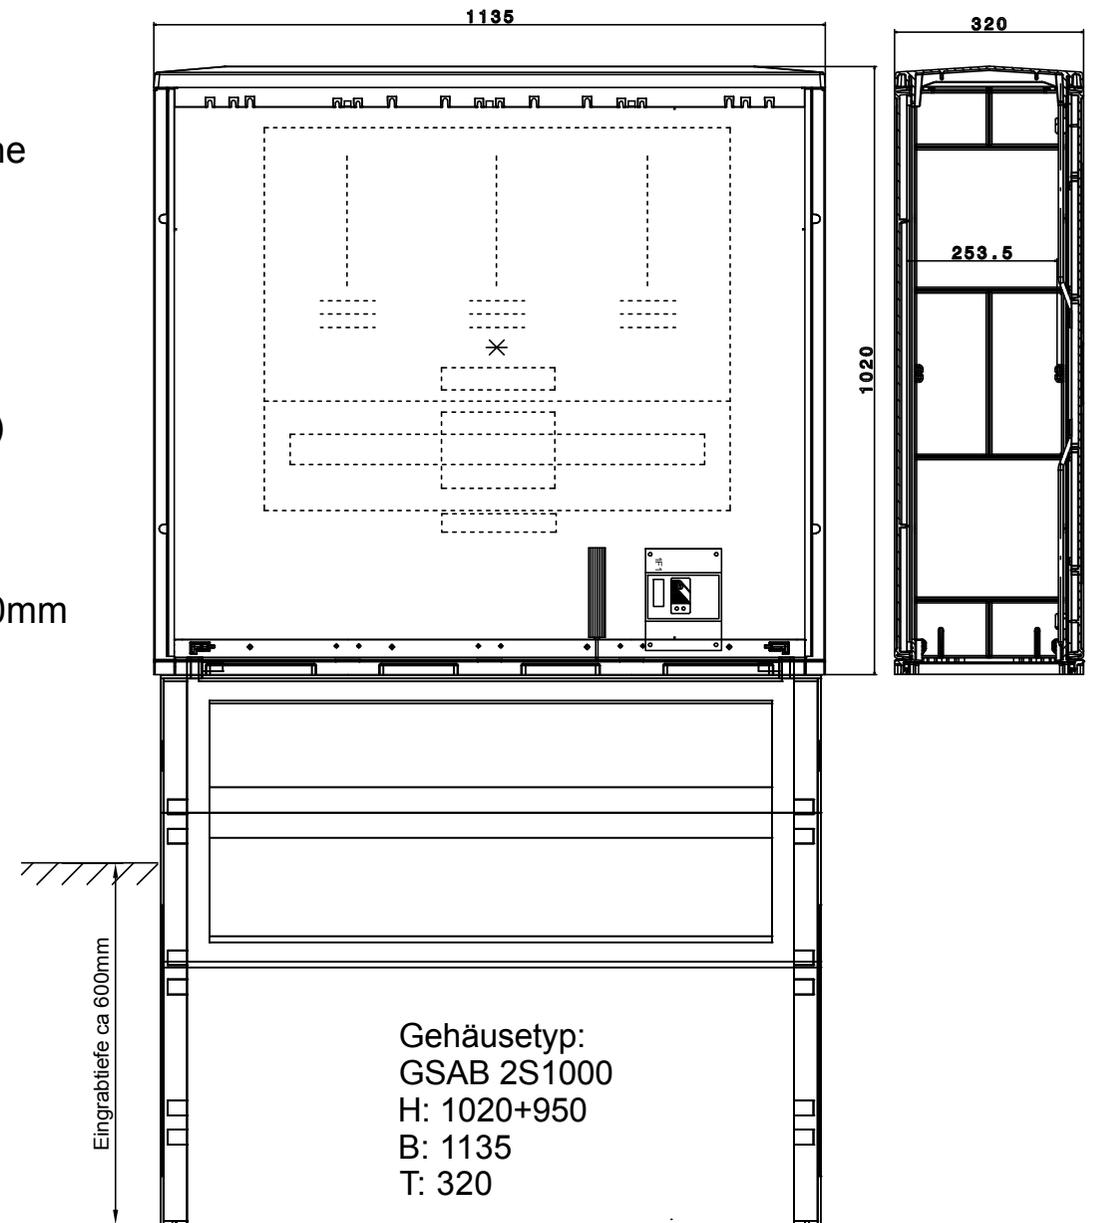

Datum :	04.01.2019	Projekt :	Messschrank	Angebotsnummer :	21800...		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	01.WMS.001	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		