

Meßschrank

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB 2012 TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe: grau , ähnlich RAL 7035


Schließung: Doppelschließung (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Vorrichtung zur Aufnahme der Isoliermontageplatte 750x750mm
- Schaltschrankheizung incl. Thermostat, Sicherung und Verdrahtung

optional:

- Sockelfüllmaterial

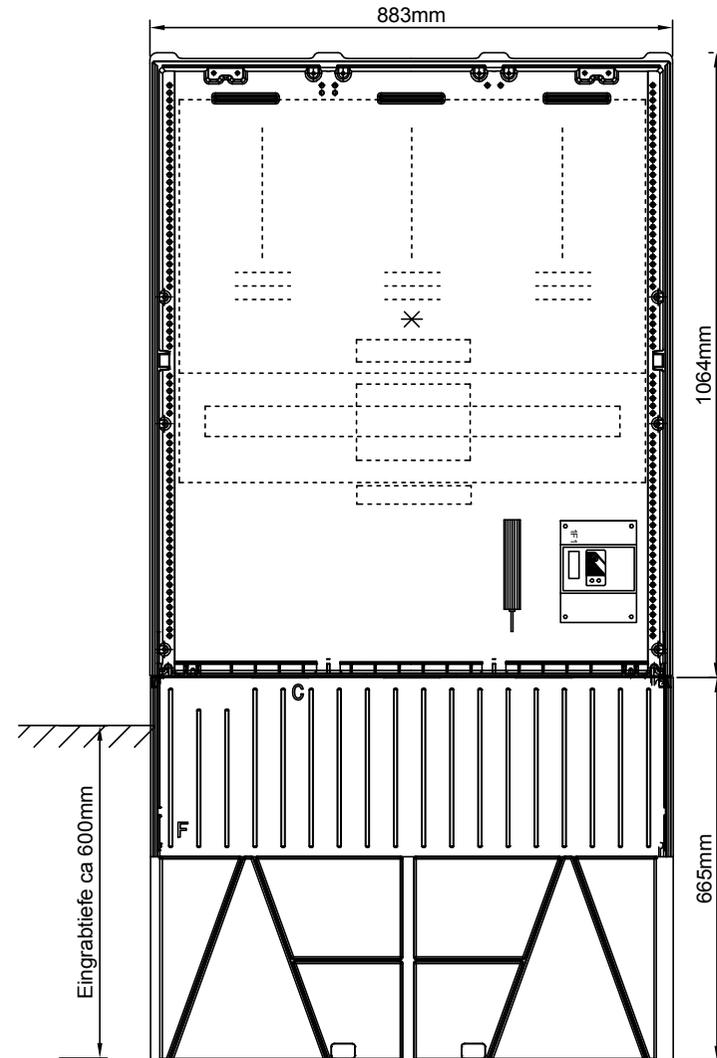

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1064+665
B: 883
T: 280

Datum : 04.01.2019

Projekt :

Messschrank

Angebotsnummer : 21800...

Bearbeiter : M.Biermann

Bestellnummer:

01.WMS.88S

AB-Nummer :



Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30

Datenblatt Nummer :

Seite :

1