

Meß-/Wandlerschrank 400A

konform zu VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4110:2018-11

geprüft nach DIN EN 61439-1 und -5

Gehäuse nach VDE-AR-N 4100

Nach TAB Westfalen Weser Netz GmbH sowie TAB-gleiche

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


Zustimmung
Netzbetreiber
einholen!!

bestehend aus:

- 4-Leiter Sammelschienensystem 400A
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB (V-Klemme 10-240mm², 3x1pol schaltbar)
- 1xWandlerbausatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xSicherungselement D01/25kA 3-polig
- 1xNH3-Sicherungslastschaltleiste 3x1pol. (PV Abgang)
- 1xLasttrennschalter Tmax 400A 3-polig als Kuppelschalter inkl Antrieb
- Abgangsklemmen für 4x10-240mm² (V-Klemme)
- 1xWandler-Zählerschrank E 700/750 D1 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung nach Vorgabe NB
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4110:2018-11 inkl. Vorsicherung und Puffermodul mit Netzteil
- TSG-Feld für NSM (Steuerkabel zum WR-Schrank bauseits!)
- Berührungsschutzabdeckung plombierbar
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

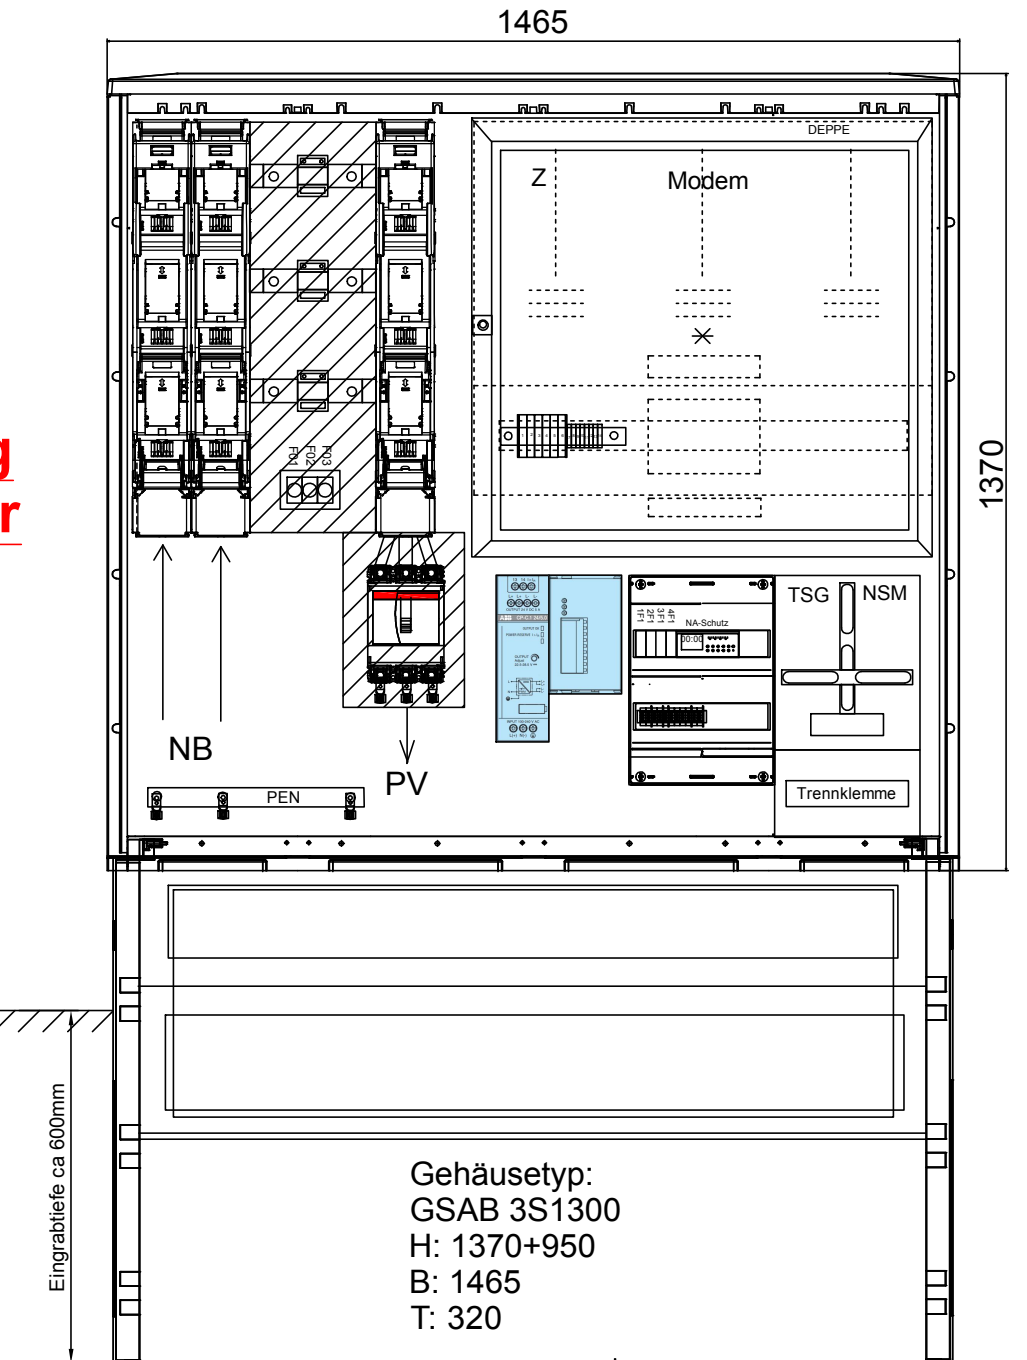

Gehäusotyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

Datum :	20.06.2022	Projekt :	Wandlerrmessung 400A für Einspeiseanlagen	Angebotsnummer :	2220...	 GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	G.Suriano	Bestellnummer:	15.W400.AR-01	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30